


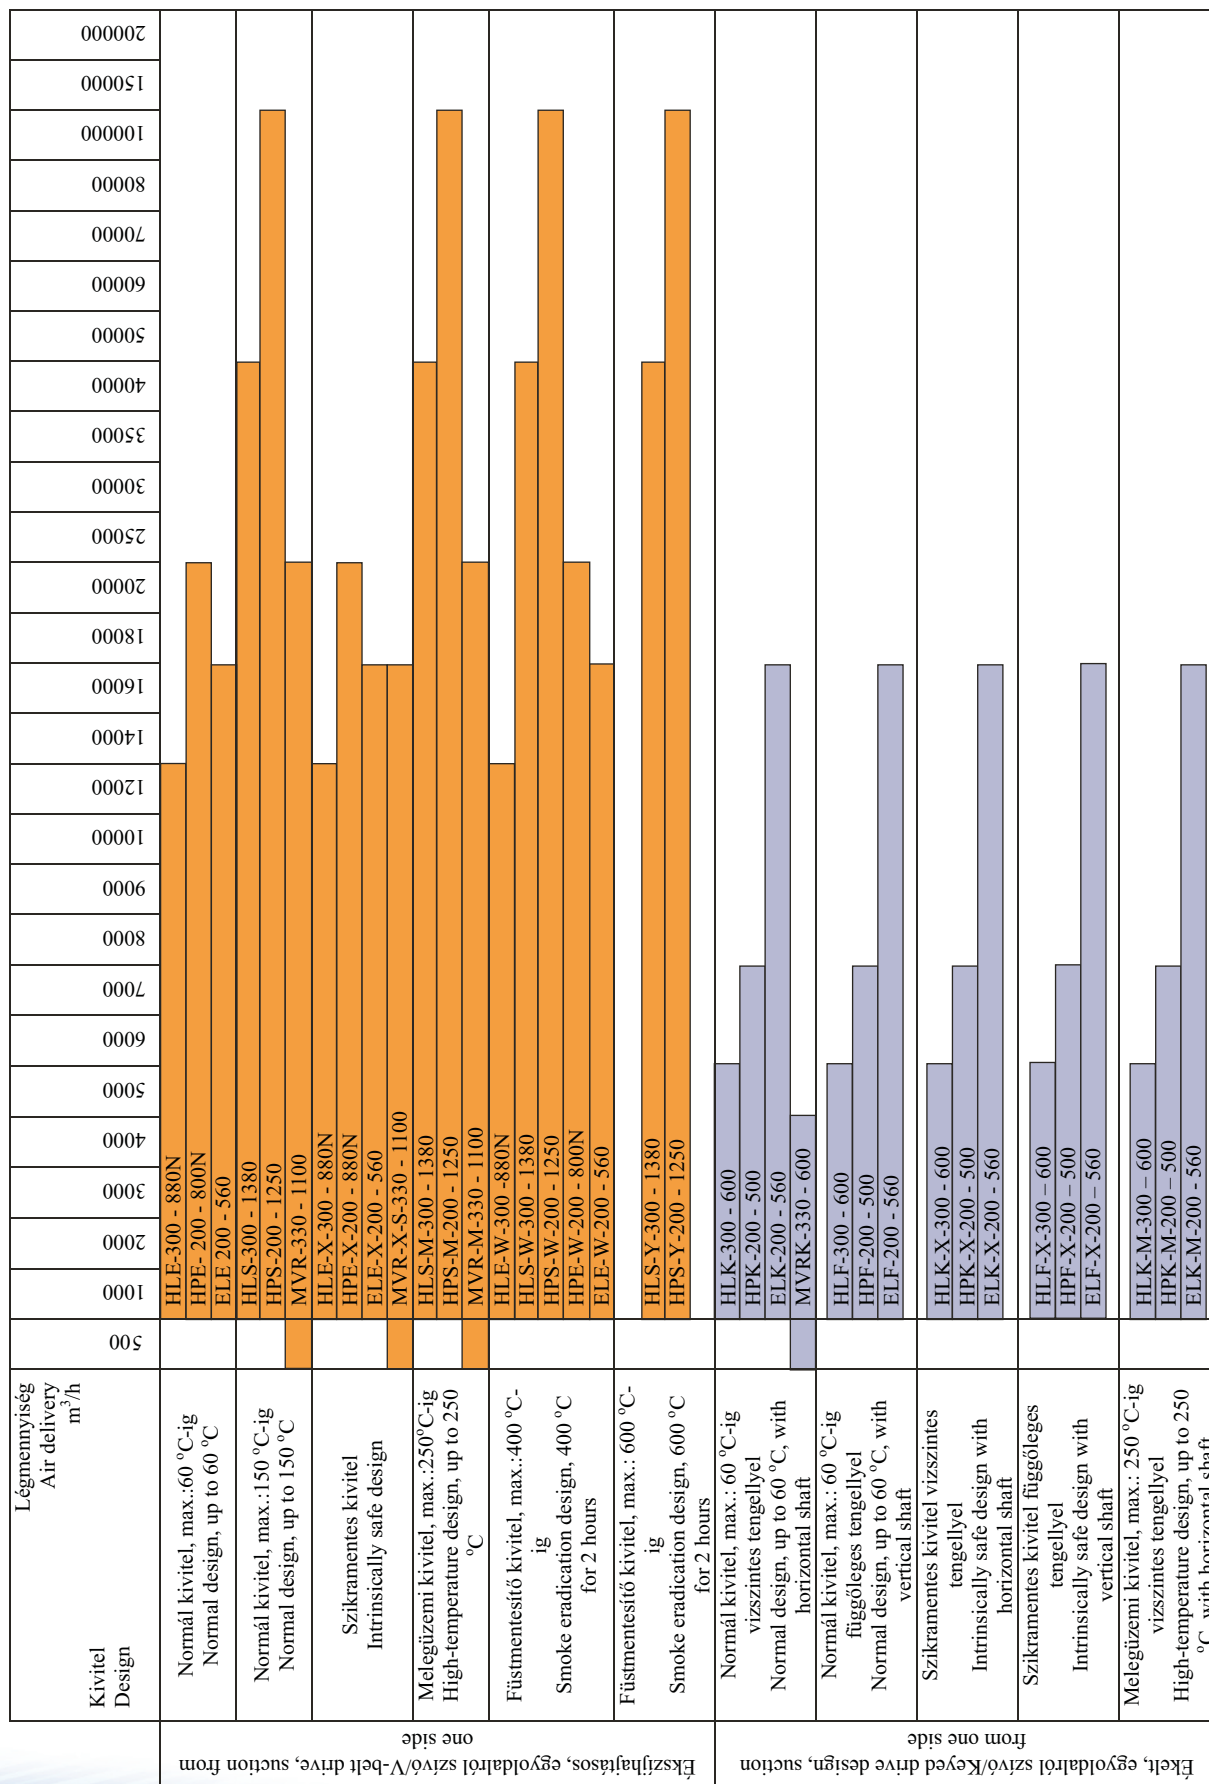

4.10-1 ábra

Megengedett légmennyiségek és ventilátornagyságok UTK légkezelőkben

[illegible]

4.10-2 ábra
Megengedett légmennyiségek és ventilátormagyságok UTK légkezelőkben